


Scenariul 4.A Scurgerea întregii cantități de substanțe periculoase dintr-o cisternă la transvazare din cisternă în instalațiile de producție în zona valvelor de alimentare exterioare, posibilă genera incendiu POOLFIRE



<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			ID_Eveniment	Sc4A	an ⁻¹
			Instalatie	Zona valvelor de transvazare exterioare	
			Tip_Eveniment	PoolFire	
			Substanta	n-Hexan	
			Localitate	Ploiesti	
			Frecventa	1.1E-05	
	Mortalitate ridicata	12.5 kW/mp	Zona_I	18	m
	Prag de mortalitate	7 kW/mp	Zona_II	23	m
	Vătămări ireversibile	5 kW/mp	Zona_III	79	m
	Vătămări reversibile	3 kW/mp	Zona_IV	149	m

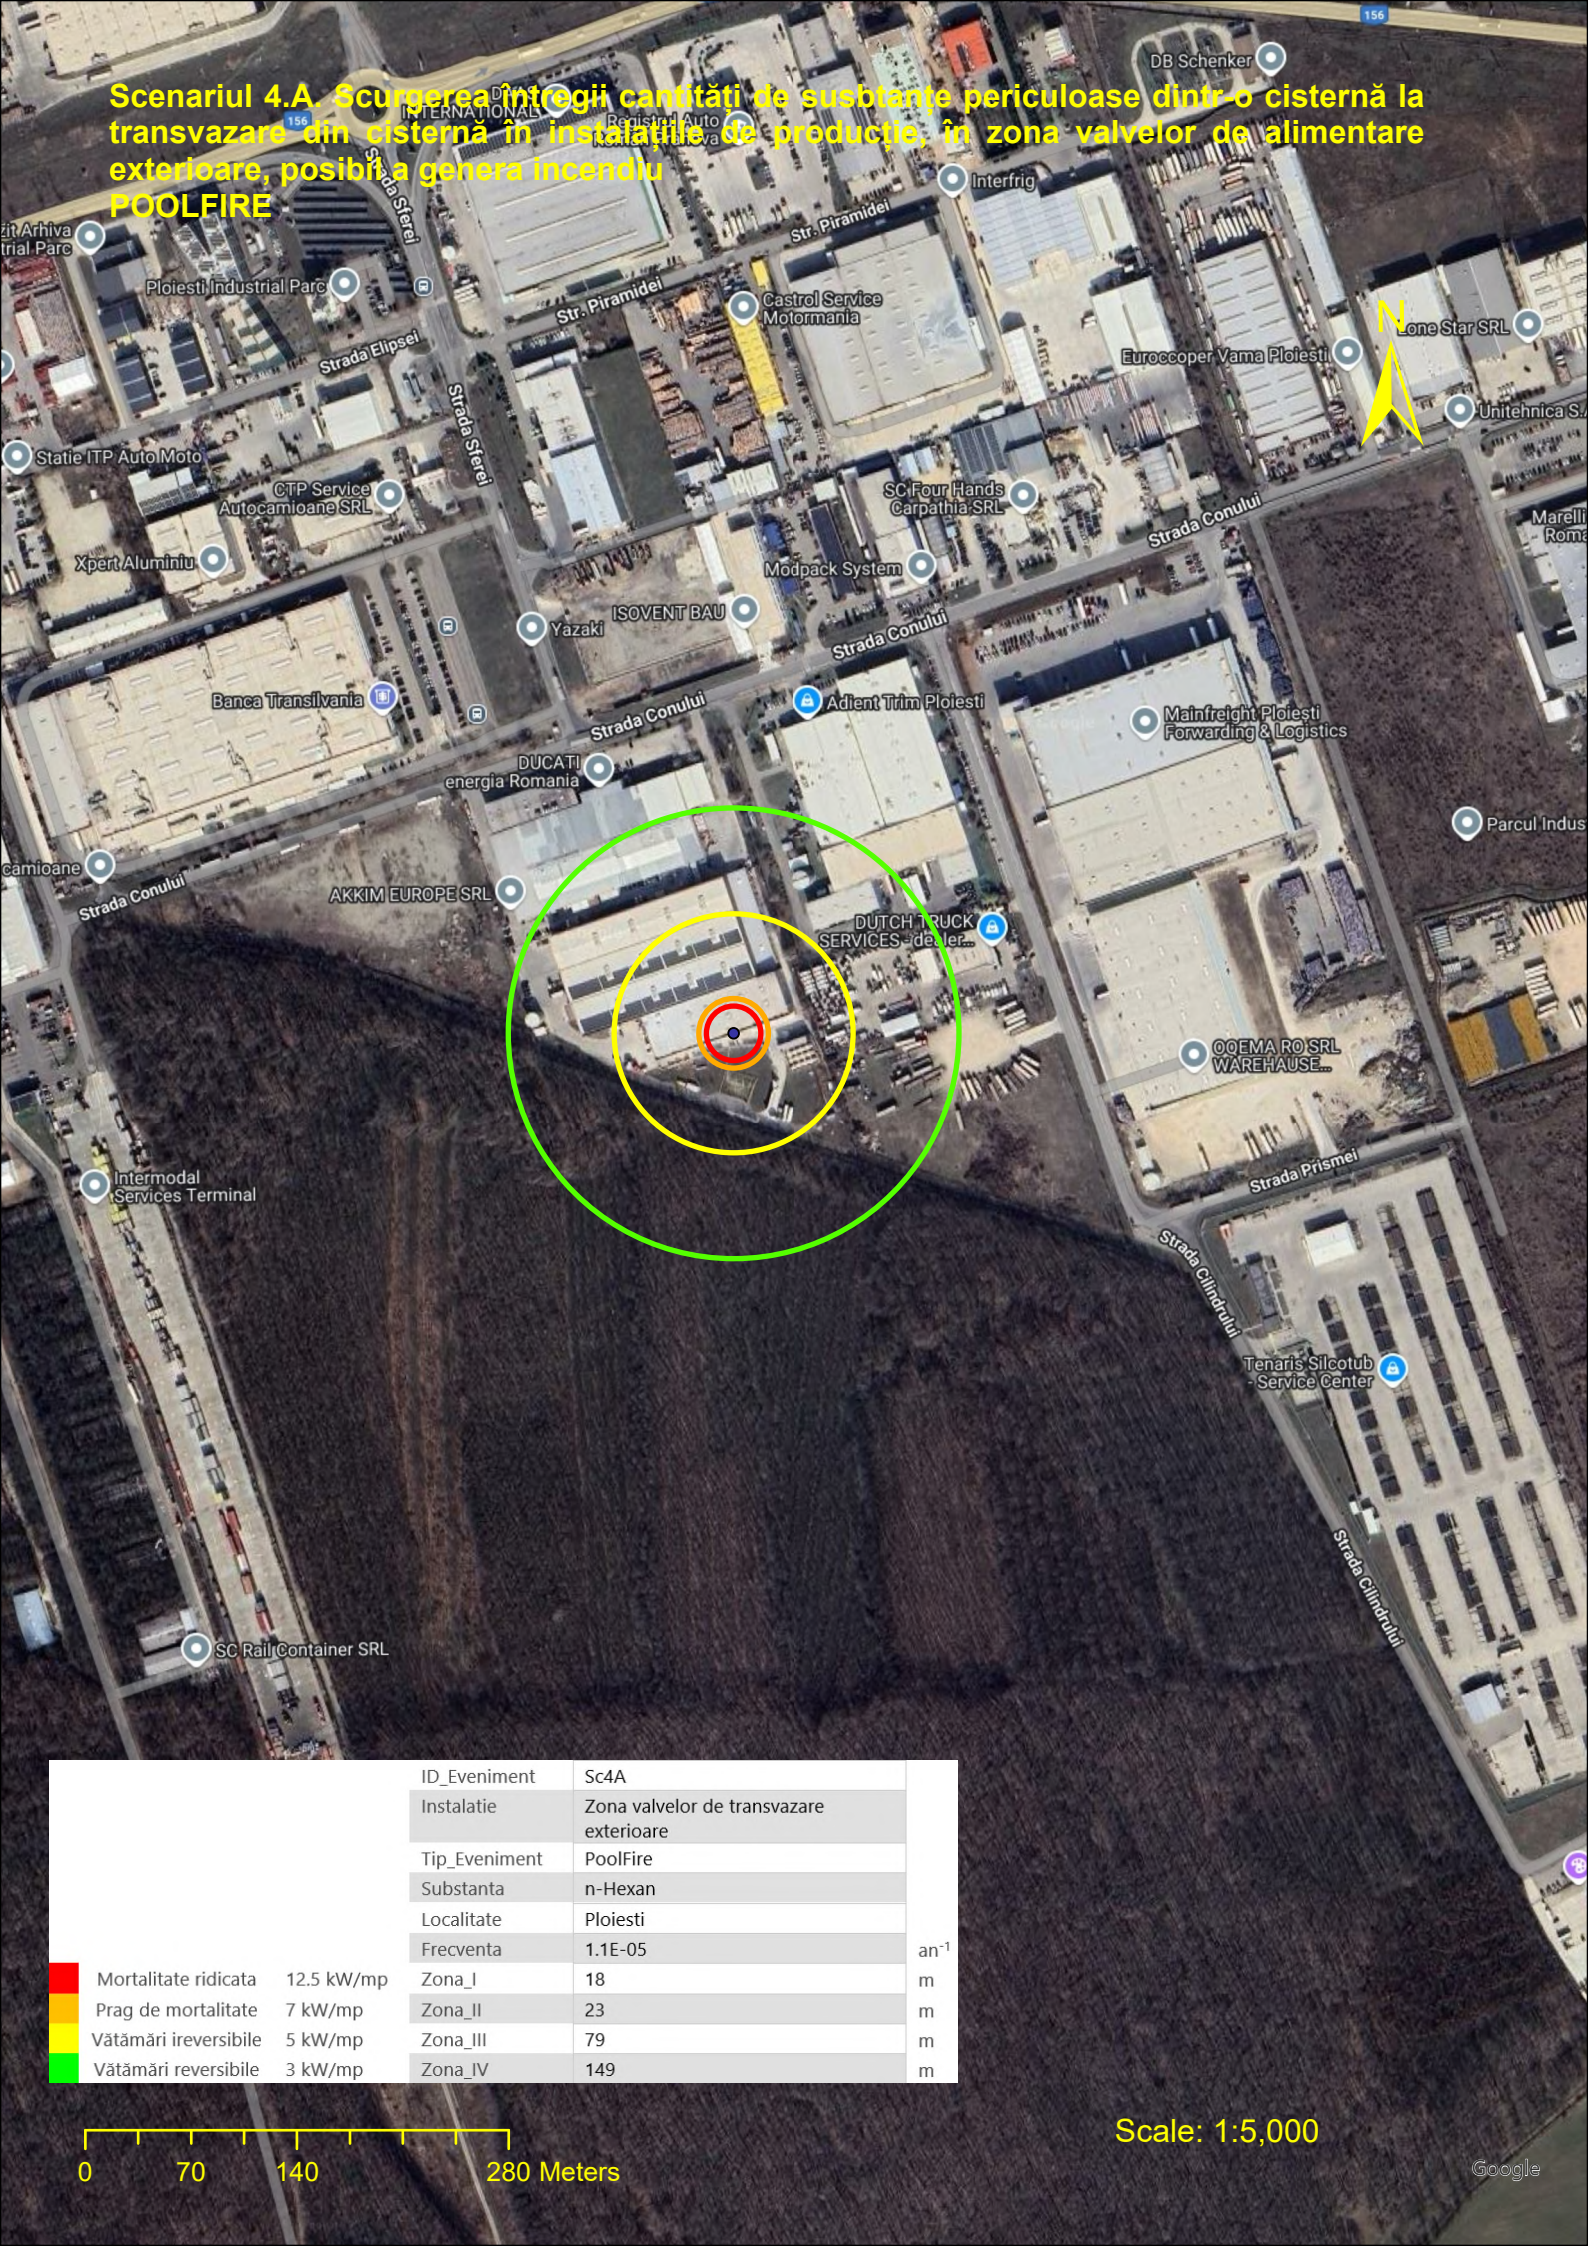

Scale: 1:5,000