


Scenariu de accident cu incendiu la Rezervorul de rafinat A54 IAFPE_A54_PoolFire

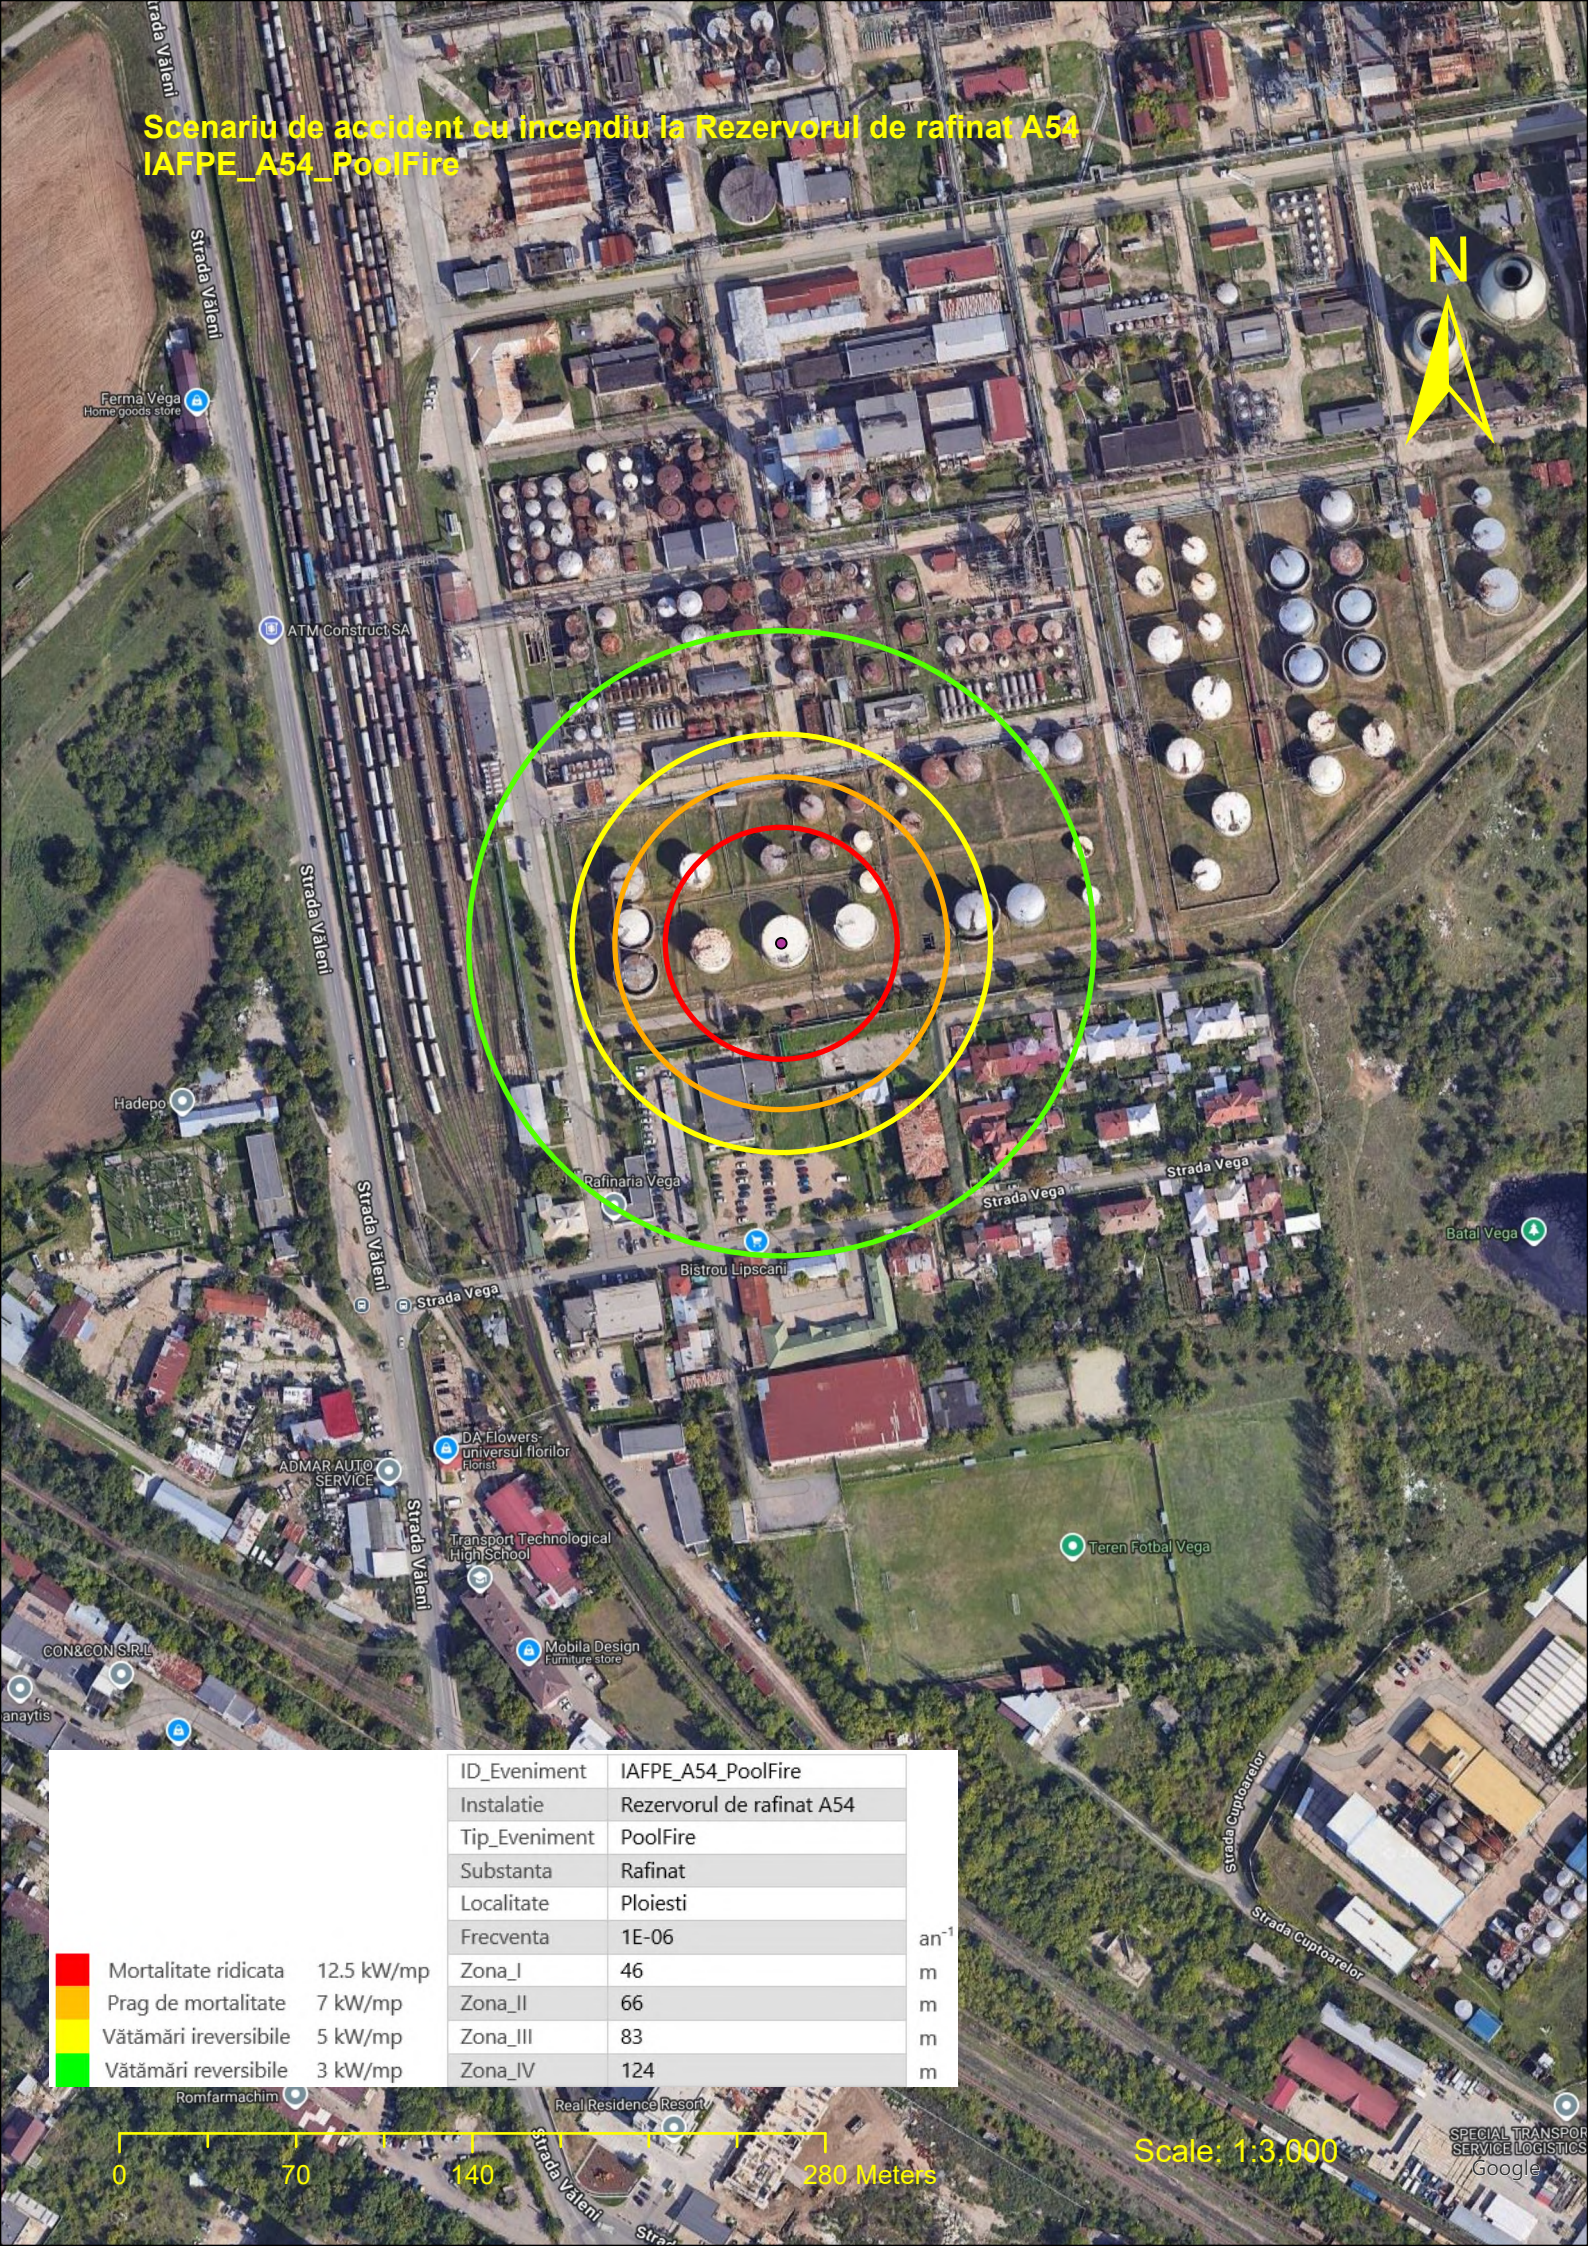

		ID_Eveniment	IAFPE_A54_PoolFire	
		Instalatie	Rezervorul de rafinat A54	
		Tip_Eveniment	PoolFire	
		Substanta	Rafinat	
		Localitate	Ploiesti	
		Frecventa	1E-06	
				an ⁻¹
		Zona_I	46	
				m
		Zona_II	66	
				m
		Zona_III	83	
				m
		Zona_IV	124	
				m

Mortalitate ridicata

Prag de mortalitate

Vătămări ireversibile

Vătămări reversibile

12.5 kW/mp

7 kW/mp

5 kW/mp

3 kW/mp

0 70 140 280 Meters

Scale: 1:3,600